

Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej w bramie budynku

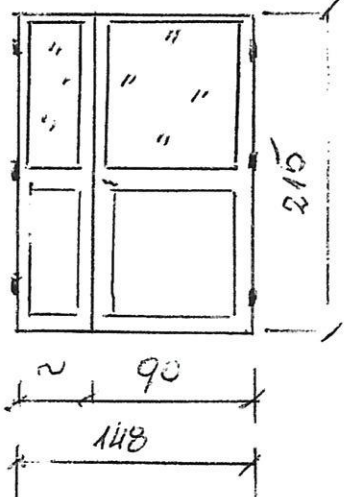
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych -kpl. ocieplonych wg załączonego wykazu 1,48*2,15		
			m2	3,182
		razem	m2	3,182
2	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,48*2+2,15*4		
			m	11,560
		razem	m	11,560
3	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie nadproża 2xL65 skrecały 3 srubami M10 l=200mm		
			szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU  
Robót budowlanych  
Józef Kopyczko  
Upr. bud. SU/Vv 114/86

## Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany w budynku przy ul. Sejneńska 3 w Suwałkach

Zakres zamówienia:

- Dokonanie pomiaru z natury
- Wykucie z muru starej ościeżnicy,
- drzwi dwuskrzydłowe, w połowie przeszklone, z lewym skrzydłem otwieranym, blokowanym w ościeżnicy dwiema zasuwami kątowymi „góra –dół”, prawe skrzydło szer. skrzydła 90cm
- Skrzydła drzwiowe oszklone pakietem dwuszybowym atestowanym szkłem bezpiecznym.
- Wypełnienie drzwi z paneli stalowych ciepłych ( dwie blachy malowane proszkowo w kolorze brązowym wg wzornika RAL 8011 z rdzeniem izolacyjnym).
- Przenikalność cieplna  $U_w = 1,5 \text{ W(m}^2 \text{ } ^\circ\text{K)}$ .
- Skrzydła drzwiowe osadzone na 6 zawiasach wzmocnionych na łożyskach kulkowych.
- Próg i klamki ze stali nierdzewnej.
- zamek z wkładką bębnową, obustronne klamki,
- Wypełnienie styku ościeżnicy z murem pianką poliuretanową,
- Obustronne tynki na ościeżach z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną.
- Wyposażenie dodatkowe :samozamykacz, stopka podporowa i odbój.
- Utylizacja zdemontowanych drzwi dwuskrzydłowych

Nr m.	Najemca	Rysunek <i>od wysuwa do klatki schodowej</i>	Uwagi
		 <p style="text-align: right;"><i>wymiarowanie [cm]</i></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	