

Suwałki, dnia 29 sierpnia 2018 r.

DI.261.1.39.2018.MK

Strona internetowa:

<http://bip.zbm.suwalki.eu>

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym pn. „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynkach przy ul. Putry 1, 5, ul. Noniewiczza 87, ul. Utrata 9A, ul. Wierusza Kowalskiego 4B, ul. Klonowa 47 w Suwałkach oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach przy ul. Noniewiczza 45, ul. Wesoła 30 i ul. Sejneńskiej 19 w Suwałkach w zasobach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki oraz Skarbu Państwa”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 607071-N-2018 dnia 22.08.2018 r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej.

**1. ul. Sejneńska 19:**

- Proszę o podanie wymiaru drzwi ( w przedmiarze jest podany wymiar 1,00 x 2,05 ) – w takiej szerokości nie zmieszczą się drzwi dwuskrzydłowe.
- Proszę o informację, czy na pewno chodzi o drzwi stalowe czy może o aluminiowe bądź metalowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem graficznym.**

**2. ul. Wesoła 30:**

- 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych mają być metalowe ( jak napisane w nazwie zamówienia ) czy stalowe ( jak napisane w przedmiarze).

**Odpowiedź: Drzwi stalowe.**

**3. ul. Noniewiczza 45:**

- Proszę o informację jakich drzwi dotyczy przetarg. W programie funkcjonalno użytkowym piszą Państwo o wymianie na drzwi drewniane, natomiast dalej w przedmiarze jest informacja na drzwi stalowe.

**Odpowiedź: Należy wymienić na drzwi drewniane.**

Zał.

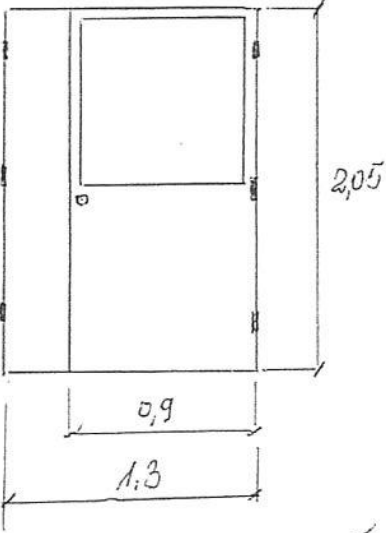
1. Załącznik graficzny – ul. Sejneńska 19.

**INSPEKTOR**  
*Michał Kopyra*

Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany w budynku mieszkalnym  
przy ul. Sejneńskiej 19 w Suwałkach

## Zakres zamówienia

- Ościeżnica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5mm, 6szt zawiasów wzmocnionych na łożyskach kulkowych.
- Skrzydło drzwiowe oszklone pakietem szybowym atestowanym bezpiecznym.
- Wypełnienie drzwi z paneli stalowych ciepłych ( dwie blachy malowane proszkowo w kolorze brązowym z rdzeniem izolacyjnym).
- Przenikalność cieplna  $U_w = 1,5 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$ .
- Próg i klamki ze stali nierdzewnej.
- Zamek z wkładką bębnową.
- Drzwi przystosowane do instalacji domofonowej wyposażone w samozamykacz i stopkę podporową.

Nr m.	Najemca	Rysunek	Uwagi
		<p style="text-align: center;">WEJŚCIE DO KLATKI SCHODOWEJ</p>  <p style="text-align: right;">(m)</p>	<p style="text-align: right;">INSPEKTOR NADZCRU Biuro Suwałki Józef Kopiczko ul. Dł. Suwałki 1138</p>