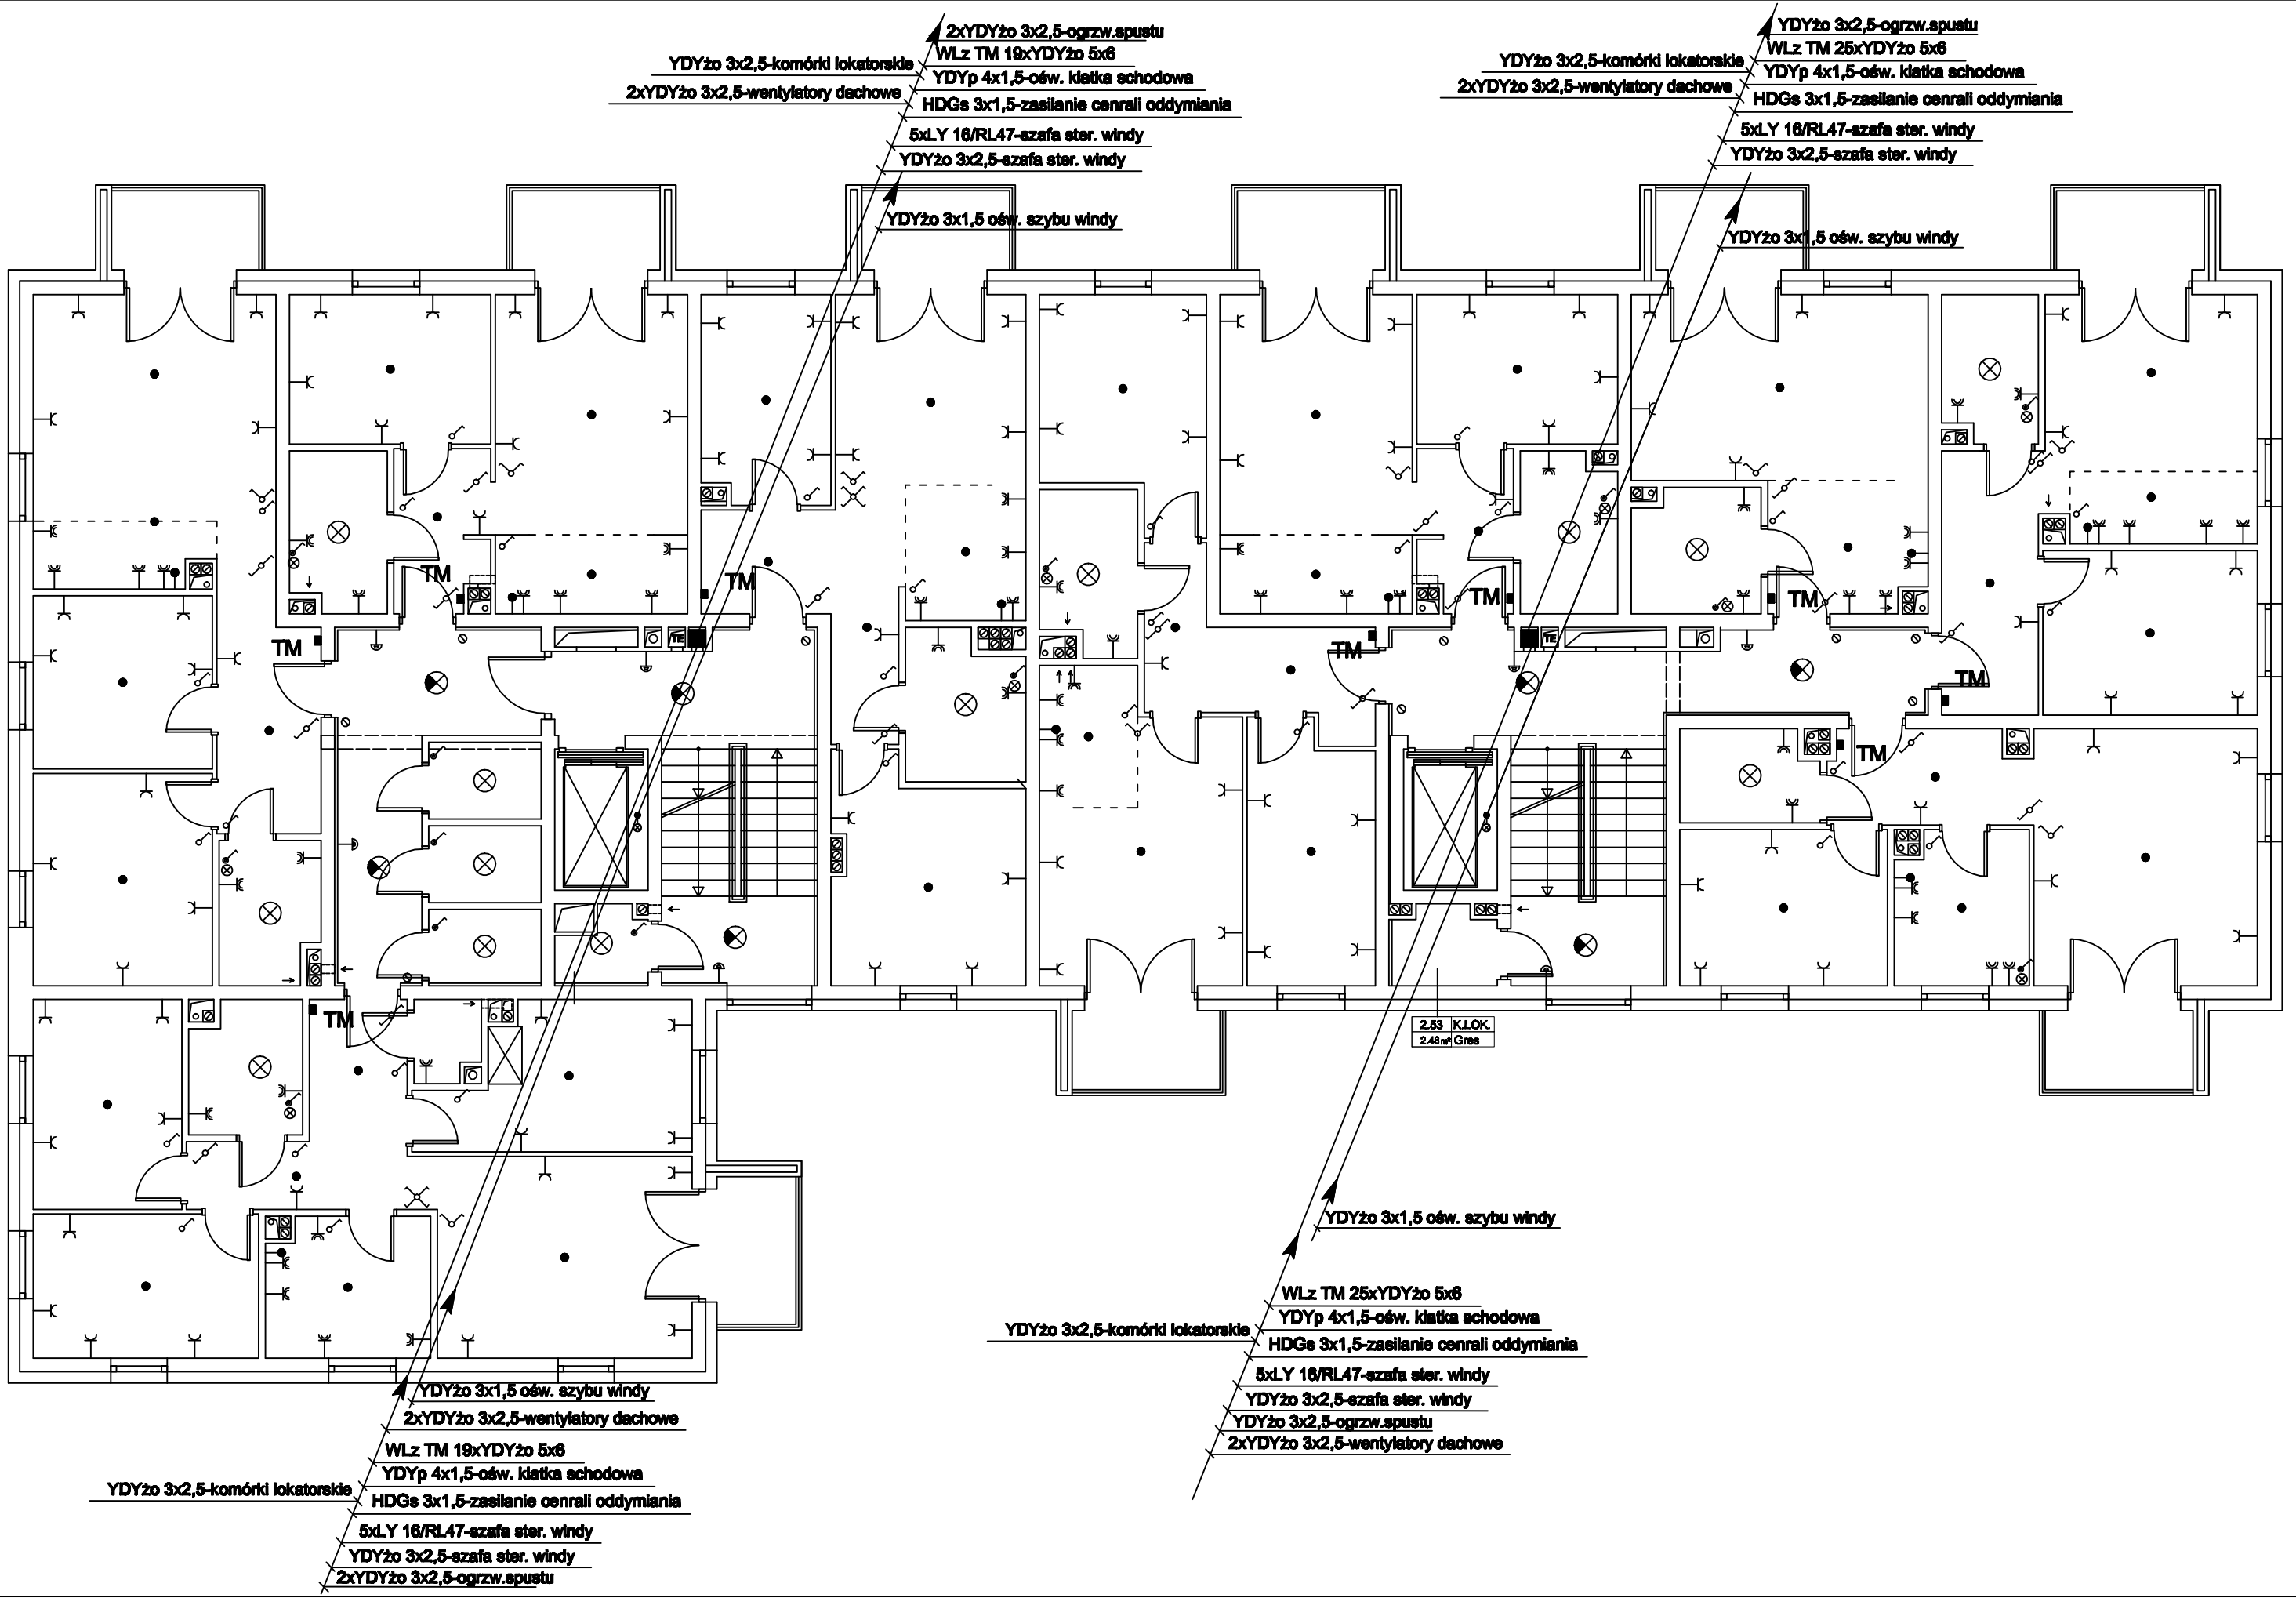

Uwagi:

1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S
2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układac pod tynk

- czujka ruchu
- oprawa żarowa z modułem awaryjnym
- wyłącznik pojedyńczy
- wyłącznik podwójny
- wyłącznik krzyżowy
- wyłącznik schodowy
- wypust sufitowy
- oprawa zwykła

- gniazdo pojedyńcze hermetyczne
- gniazdo pojedyńcze pt
- wypust kuchni elektrycznej

gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

PROJECT COMPLEX SPÓŁKA Z O.O. 03-464 Warszawa, ul. Plac Józefa Hallera 5/14A			NR RYS. **3**
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ODDZIAŁ WBUDOWANYM, Z PARKINGAMI NA SAMODZIELNY OKRĘGIEM I Z WEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ(W POSTACI ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH JAKO PIERWSZY ETAP INWESTYCYJNY), POŁOŻONYCH NA RUDOWIE ZESPOŁU CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH		FAZA PROJ. WYK.
ADRES	16-400 SUWAŁKI UL. FRANCISZKAŃSKA DZ. EWID. NR 2107/3, 2107/4, 2107/5, 2107/6, 2107/5 i 2107/7 JEDN. EWID. NR 205201_1 M. SUWAŁKI, OBR. EWID. NR 2 0002		BRANŻA ELEKR.
RYSUNEK	PRZEKRÓJ POZIOMY KONDYGNACJI POWTARZALNEJ WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA		SKALA 1:100
PROJEKTANT	tech. Wiesław Bałuta upr. nr: SUW-69/90	DATA 11 września 2020 r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	inż. Mirosław Szymczyk upr. nr: SUW-41/84	DATA 11 września 2020 r.	PODPIS